


H1 - ve vozovce obvykle min. 1,0 m, mimo vozovku obvykle 0,8 m
H2 - 150 až 500 mm. Je-li H2>500 mm, chránička na plynovodu se neprovede.

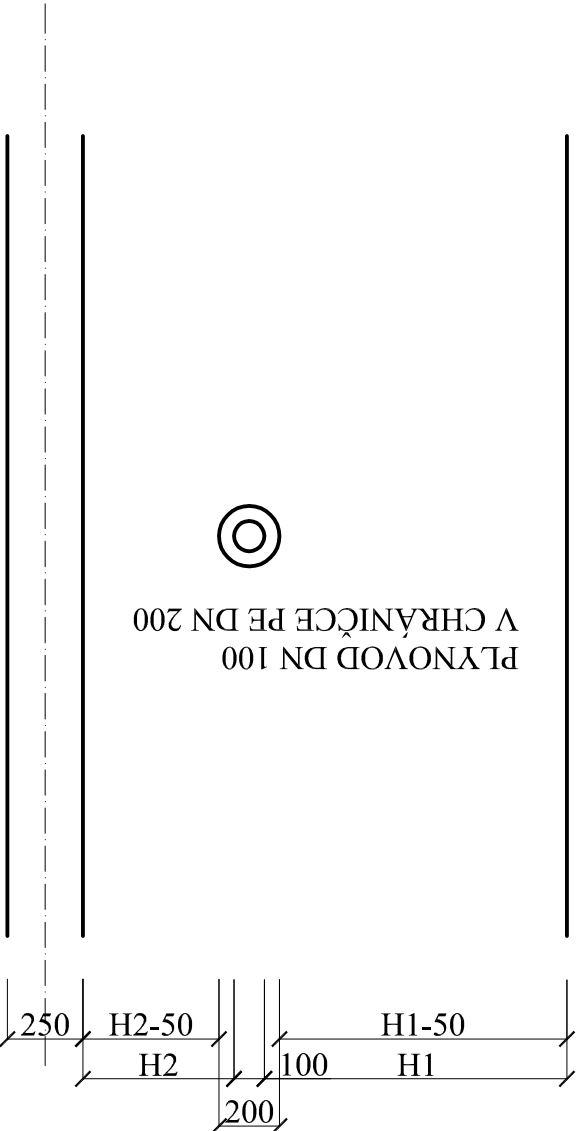

zpracovatel a zodpovědný projektant		Ing. Zdeněk Hudec		Zdeněk Hudec s.r.o. IČO 24219614 Spojovatel 180 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou	
datum	03.2014	kreslil	Ing. Zdeněk Hudec		
akce	Košťalov a Libštát - kanalizace a ČOV, 3. etapa			měřítko	stupeň dokumentace
Křížení stoky s plynovodem (STL)				1:25	DSP
				číslo zakázky	rozsah přílohy
				12114	2A4
				číslo přílohy	číslo soupřavy
kraj	Liberecký	stavebník			
stav. úřad	Semily	Svazek obcí Košťalov a Libštát			